

Председатель

РОО ЦРИ "ОРТОЛЮКС"

Шафигуллина Э.Р.

Шафигуллина
«17» *сентября* 20 *25* г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 01/25-Н

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

- 1.1. Наименование объекта: Региональная общественная организация «Центр реабилитации инвалидов «ОРТОЛЮКС»
- 1.2. Адрес объекта: 191167, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 16, литер Б
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- помещение на первом этаже, 69,81 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка: нет
- 1.4. Год постройки здания: 1916 год
год последнего капитального ремонта: -
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: -

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование)
Региональная общественная организация «Центр реабилитации инвалидов «ОРТОЛЮКС», РОО ЦРИ «ОРТОЛЮКС»
- 1.7. Юридический адрес организации: 197755, г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, ул. Железнодорожная, д. 6
- 1.8. Основания для пользования объектом: договор аренды
- 1.9. Форма собственности: частная
- 1.10. Территориальная принадлежность: внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
- 1.11. Наименование вышестоящей организации: -
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: -
- 1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: -

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Вид деятельности: (по ОКВЭД)
87.30, 87.90, 88.10, 86.90.4
- 2.3. Форма оказания услуг: Социальное обслуживание на дому
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: пожилые люди и инвалиды
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории (К,О,С,Г,У)
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 15-25 человек
- 2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 200 м.
- 3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), да
- 3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), отсутствие
- 3.1.4. Перепады высот на пути: есть
- 3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: да
- 3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-(О, Г, У) ДУ-(К,С)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-(О, Г, У) ДУ-(К,С)
3	Вход (входы) в здание	ДЧ-(О, Г, У) ВНД-(К,С)
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДЧ-(О,Г,У)
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-(О,Г,У)
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-(О, Г, У)
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

<*> - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - инвалиды с нарушениями слуха, У - инвалиды с нарушениями в умственном развитии) - доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию МГН); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:
ДУ (К,О,С,Г,У)

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	при выделении финансирования
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
3	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	текущий ремонт
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
6	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
7	Система информации и связи (на всех зонах)	текущий ремонт
8	Все зоны и участки	-

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2.Период проведения работ: 2025-2026 год в рамках исполнения: плана мероприятий, обеспечивающих доступность объекта социальной инфраструктуры и плана финансово-хозяйственной деятельности

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: улучшение доступности для всех категорий

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1.Акта согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги от «17» апреля 2025 г.

2. Анкеты по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения от «17» апреля 2025 г.

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) **Региональная общественная организация «Центр реабилитации инвалидов «ОРТОЛЮКС»**

		1037858022949	ОГРН
(полное и сокращенное наименование организации)			
Вид деятельности организации		(указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)	
		87.30	ОКВЭД основной
Форма собственности	частная	16	ОКФС
(указывается форма собственности по ОКФС)			

Должность, Ф.И.О. руководителя организации		Председатель	Шафигуллина Эльвира Рифкатовна
Телефон, факс руководителя организации		Тел. 8(911)241-39-49	+7 (812) 434-99-60
E-mail организации	ortolux@ya.ru		
Юридический адрес организации	197755	г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, ул. Железнодорожная, д. 6	
	(индекс)	(почтовый адрес)	
Фактический адрес организации	191167	г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 163, литер Б	
Наименование владельца объекта, в котором находится организация			

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)				
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация		195248, г. Санкт-Петербург, ул. Петра Смородина, д. 8, лит. А		

Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация			
Тел. 8(921) 898-61-55		Факс (812)	

Наименование вышестоящей организации	-	ОГРН
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес вышестоящей организации	-	-
	(индекс)	(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации		-			
---	--	---	--	--	--

Телефон, факс вышестоящей организации	Тел.	Факс
E-mail вышестоящей организации		

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	Региональная общественная организация «Центр реабилитации инвалидов «ОРТОЛЮКС»	
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	191167, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 163, литер Б	
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	69,81 кв. м	
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1 этаж	
Кадастровый номер объекта	78:31:0001512:3018	
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все, инвалиды с ограниченными возможностями на колясках-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха,	все возрастные категории	
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на колясках-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с ограниченными возможностями	К, О, С, Г, У	
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет	

АНКЕТА (основная часть)

№ п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передающих на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП 59.13330.2020; прочие СП, ГОСТ	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Подходы к объекту, пути движения Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
1.1	Путь пешеходного движения	1	1	1	Ширина пешеходных путей «К»	м	4,0	не менее 1,2	п.5.1.7	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих препятствую для МПН (непроточных жалюзи на навесных сетях двухстороннего действия, вращающихся жалюзи, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.1.2	
		0	0	0	Уклон при изменении высот поверхностей пешеходных путей, «К»	%	-	не более 50 (1:20)	п.5.1.8	

			0	0	0	0	То же около здания или в затененных местах, «К»	%	-	не более 80 (1:12,5) на протяжении не более 50 м	п.5.1.7	
		0	0	0	0	0	Поперечный уклон пешеходных путей, «К»	%	-	5-20 (1:200-1:50)	п.5.1.7	
		1	0	0	1	1	Перевал высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,02	не более 0,015	п.4.1.8 СП 59.13330.2012 п.5.1.8 СП 59.13330.2016	
		1	1	1	1	1	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.1.11	
		0	0	0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	-	не более 0,01	п.5.1.11	
		0	1	1	1	1	Отражение пространства под выступными элементами более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,3 до 2,1 м, высотой, «С»	м	-	не более 0,3	п.5.3.2	
		0	1	1	1	1	Отражение пространства под выступными элементами более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отделистой стойке опоре на высоте от 0,3 до 2,1 м, высотой, «С»	м	-	не более 0,3	п.5.3.2	
		0	1	1	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	неличие	нет		п.5.1.3	
		0	1	1	1	1	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	неличие	нет		п.5.1.4	
		1	1	1	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте, «О», «К», «С», «Г», «У»	неличие	да		п.5.1.1	
		0	1	1	1	1	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	-	0,8-0,9	п.5.1.10, таблица 3 ГОСТ Р 52875-2018	
		1	1	1	1	1	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,1	не менее 0,05	п.5.1.9	
		1	0	0	0	0	Перевал высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых трассов и озелененных площадей, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0,01	не более 0,015	п.5.1.9	

1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4	п.5.1.12	
		0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	-	0,12-0,15		
		0	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	-	не менее 1,35		
		0	0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,9	п.6.2.11	
		0	0	0	0	Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	м	-		п.5.1.13	
		0	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	м	-		п.5.1.11	
		0	0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	м	-		п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016	
		0	0	0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,3	п.5.1.13	
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	0	Уклон пандуса, «К»	%	-	не более 80,0 (1:12,5)	п.5.1.14	
		0	0	0	0	Уклон пандуса в стесненных условиях, «К»	%	-	не более 100,0 (1:10)	п.5.1.14	переходные и пасторальные
		0	0	0	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно), «К»	м	-	не более 15,0		
		0	0	0	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно), «К»	м	-	не более 12,0	п.5.1.14	
		0	0	0	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно), «К»	м	-	не более 9,0		
		0	0	0	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно), «К»	м	-	не более 6,0		
		0	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9-1,0		
		0	0	0	0	Ограждение с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) «К»	м	-	0,9	п.5.1.16	
		0	0	0	0	Ограждение с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) «К»	м	-	0,7		
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м	-	не менее 1,5		

		0	0	0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	М	-	не менее 1,5		Свободная зона 1,5 x 1,8 в местах размещения элементов
		0	0	0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	М	-	не менее 1,5		
		0	0	0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	М	-	не менее 1,5		
		0	0	0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	М	-	не менее 1,5		
		0	0	0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	М	-	не менее 1,5		
		0	0	0	0	0	Поясность верхний пандуса несколько «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.5.1.11	
		0	0	0	0	0	Поясность пандус отсчитано маркированной частью или текстурой, контрастная относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.4.1.16 СП 59.13330.2012 п.5.1.16 СП 59.13330.2016	
		0	0	0	0	0	Закрытие горизонтальной части пандуса длиной наклонной части пандуса «О», «К», «С»	М	-	0,3	п.5.1.13	
		0	0	0	0	0	Диаметр круглого сечения пандуса «К», «О», «С», «Г», «У»	М	-	0,03-0,05	п.6.2.12	
		0	0	0	0	0	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов «К»	М	-	не менее 0,05	п.5.1.16	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М	-	не менее 1,6	п.6.2.17	
		0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М	-	не менее 1,6		
		0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами в затесненных условиях шириной «К»	М	-	не менее 1,2	п.6.2.17	
		0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами в затесненных условиях глубиной «К»	М	-	не менее 1,2		
2. Входной узел												
2.1	Наружные лестницы	1	1	1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	0,3	0,35-0,4	п.5.1.12	
		1	1	1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	М	0,15	0,12-0,15		
		1	1	1	1	1	Ширина марша лестниц «О»	М	1,10	не менее 1,35		

		1	1	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,9	п.6.2.11	
		0	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-	-	п.5.1.13	
		0	0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	0,9	-	п.6.2.11	
		0	1	1	1	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» и «У»	соответствие	нет	нет	п.5.1.11	
		1	1	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да	да	п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016	
		0	1	1	1	Завершение горизонтальной части поручня длиной марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	-	-	п.5.1.13	
		0	1	1	1	Диаметр круглого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	-	-	п.6.2.12	
		0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,045	п.6.2.12	
		0	0	0	0	Поворотность ступеней вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-	-	п.6.2.12	
2.2	Пандусы стационарные, глубинные, наружные лестницы	0	1	1	1	Уклон пандуса «К»	%	-	не более 80,0 (1:12,5)	п.5.1.14	переходящие с горизонтальной площадки
		0	0	0	0	Уклон пандуса при отрицательном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	%	-	не более 100,0 (1:10)	п.5.1.14	
		0	0	0	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно), «К»	м	-	не более 15,0	п.5.1.14	
		0	0	0	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно), «К»	м	-	не более 12,0	п.5.1.14	
		0	0	0	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно), «К»	м	-	не более 9,0	п.5.1.14	
		0	0	0	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно), «К»	м	-	не более 6,0	п.5.1.14	
		0	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9-1,0	п.5.1.16	
		0	0	0	0	Отражение с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верный поручень)	м	-	0,9	п.5.1.16	
		0	0	0	0	Отражение с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	-	0,7	п.5.1.16	

		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	М	-	1,5		Свободная зона 1,8 x 1,8 в местах интенсивного использования
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	М	-	1,5		
		0	0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	М	-	1,5		
		0	0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	М	-	1,5		
		0	0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	М	-	1,5		
		0	0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	М	-	1,5		
		0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса несколькими «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.5.1.11	
		0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчётливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.4.1.16 СП 59.13330.2012 п.5.1.16 СП 59.13330.2016	
		0	0	0	0	Завершение горизонтальной части поручней длиннее окантовки части пандуса «К», «С»	М	-	0,3	п.5.1.13	
		0	0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	М	-	0,03-0,05	п.6.2.12	
		0	0	0	0	Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Г», «У»	М	-	не менее 0,045	п.6.2.12	
		0	0	0	0	Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.6.2.12.	
		0	0	0	0	Высота колесоотбойника вдоль продольных краёв маршей пандусов, «К»	М	-	не менее 0,05	п.5.1.16	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	1	1	1	Ширина пандуса «К»	М	-	не менее 0,8	п.6.2.9	
		0	1	1	1	Уклон пандуса, «К»	%	-	не более 80,0 (1:12,5)	п.6.2.9	
2.4	Подъёмные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъёмными платформами шириной «К»	М	-	не менее 1,6	п.6.2.17	
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъёмными платформами глубиной «К»	М	-	не менее 1,6		

			0	0	0	0	Свободное пространство перед подземными платформами в затесненных условиях шириной «К»	м	-	не менее 1,2	п.6.2.17	
			0	0	0	0	Свободное пространство перед подземными платформами в затесненных условиях глубины «К»	м	-	не менее 1,2	п.6.2.17	
2.5	Подземные мобильные	0	0	0	0	0	«К»	наличие	нет		п.4.1.14 СП 59.13330.2012 п.5.1.14 СП 59.13330.2016	
2.6	Входные площадки	0	0	1	1	1	Наличие «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.3 СП 59.13330.2012 п.6.1.4 СП 59.13330.2016	
		0	0	1	1	1	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.3.14 СП 59.13330.2016	
		0	0	1	1	1	Возлевод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.1.4 СП 59.13330.2016	
		0	0	0	0	0	Поперечный уклон «К»	%	-	1-2		
		1	1	1	1	1	Поверхность покрытия твердая, не допускающая скольжения при нахождении «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.1.4 СП 59.13330.2016	
		1	1	1	1	1	Высота площадки без пандуса	м	0,40	не более 0,015	п.6.1.2	
		1	1	1	1	1	Ширина входной площадки при новом строительстве «К»	м	1,10	не менее 1,60	п.6.1.4	
		1	1	1	1	1	Глубина входной площадки при новом строительстве «К»	м	1,0	не менее 2,20	п.6.1.4	
		0	0	0	0	0	Ширина входной площадки при реконструкции в рамках разумного приспособления «К»	м	-	не менее 1,40	п.6.1.4	
		0	0	0	0	0	Глубина входной площадки при реконструкции в рамках разумного приспособления «К»	м	-	не менее 1,80	п.6.1.4	
		0	0	0	0	0	Ширина входной площадки при применении раздвижных автоматических дверей «К»	м	-	не менее 1,90	п.6.1.4	
		0	0	0	0	0	Глубина входной площадки при применении раздвижных автоматических дверей «К»	м	-	не менее 1,20	п.6.1.4	
		0	1	1	1	1	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	-	не менее 2,20	п.6.1.4	
		0	1	1	1	1	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	-	не менее 2,20	п.6.1.4	
2.7	Входные тамбуры	0	0	0	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	-	не менее 1,6	п.6.1.8,	

2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	1	1	более 0,018 м «К», «О», «С»			СП 59.13330.2016	
					Ширина дверных проемов вносе проектируемых зданий в свету «К»	М	0,9	не менее 0,9	п.6.1.5
					Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	М	—	0,9	п.6.1.5
					Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий (в случае нахождения их в несущих конструкциях) в свету «К»	М		не менее 0,3	п.6.1.5
		1	0	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	М	0,05	не более 0,014	п.6.2.4
		0	1	1	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, запорные пропачники и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	нет		п.6.1.5 СП 59.13330.2016
		0	1	1	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	М	—	не выше 1,0	п.6.1.5 СП 59.13330.2016
		1	1	1	Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	М	—	не ниже 1,6	п.6.1.5 СП 59.13330.2016
		0	1	1	Обозначение символами входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	да		п.6.5.1
		0	1	1	Указатели направления пути в ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.5.1
	Прозрачные двери на входах в здания, прозрачные отрезленные и перегородки	0	0	0	Дверь контрастная маркировка (акрилатные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2 м на уровне 0,9-1,0 м от пола «С»	наличие	нет		п.6.1.6
		0	1	1	Дверь контрастная маркировка (акрилатные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2 м на уровне 1,3-1,4 м от пола «С»	наличие	нет		
		0	0	0	Высота от уровня пола верхней части противопожарной полосы, «К»,	М	—	не менее 0,3	п.5.1.4 СП 59.13330.2012
		0	0	0	Высота ярок, контрастной маркировки на пропачниках полотнах дверей «С»	М	—	не менее 0,1	п.6.1.6
		0	0	0	Ширина ярок, контрастной маркировки на пропачниках полотнах дверей «С»	М	—	не менее 0,2	п.6.1.6
		0	0	0	Высота размещения ярок, контрастной маркировки на пропачниках полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	М	—	0,9-1,0 1,3-1,4	п.6.1.6
2.9	Вестибюли	0	0	0	Контрастно-пропачники устройства и ступеней шириной в свету «К»	М	—	не менее 0,95	п.6.1.9

общественных зданий	0	1	1	Демонстрационный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		
	0	1	1	Звуковые устройства ориентирования и информирования для обеспечения навигации, «С»	наличие	нет	п.6.5.3	
	0	1	1	Информационные табло типа «берущая строка» (либо эквивалент данного оборудования), «У»	наличие	нет	п.6.5.7	
	0	1	1	Информационная мемореска (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет	п.6.5.12	

3. Пути движения внутри здания

3.1 Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	Тактильные предупредительные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	-	0,3	п.6.2.3 ГОСТ Р 52875-2018	
	0	0	0	Тактильные предупредительные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницу на расстоянии «С»	м	-	0,3		
	0	0	0	Тактильные предупредительные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	-	0,3		
	1	1	1	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	1,3	не менее 1,5		п.6.2.1
	1	1	1	Ширина пути движения в переходах в другие здания «К»	м	-	не менее 2,0		
	1	1	1	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	1,3	не менее 0,9	п.6.2.2	
	1	1	1	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,3	не менее 1,4	п.6.2.2	
	1	1	1	Ширина прохода в помещении с оборудованными и мебелью, «К»	м	1,3	не менее 1,2	п.6.2.2	
	0	0	0	Отражение пространства под выступами более чем на 0,1 м частями несущих устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности выступов более чем на 0,3 м при их размещении на отдельно стоящей опоре) на высоте от 0,7 до 2,1 м, «С»	нет	нет		п.6.2.6	
	0	0	0	Высота верха ковра «К», «О»	м	-	не более 0,013	п.6.2.7	
3.2 Дверные и открытые	1	1	1	Ширина «К»	м	0,9	не менее 0,9	п.6.2.4	

просветы в стенах, выходах из помещений и коридоров	0	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	н	-	не более 0,014	п.6.2.4	
	0	1	1	Контрастное сочетание цветов в прилегающей оборудованной (дверь-стена-дверь) «С»	наличие	нет		п.6.4.1	
3.3 Внутренние лестницы	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	н	-	0,28 - 0,35	п.6.2.8	
	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	н	-	0,13 - 0,17		
	0	0	0	Нанесение на проступи краевых ступеней противоскользящих полос, контрастных относительно поверхности ступеней, шириной 0,08-0,1 м «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.6.2.8	
	0	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.6.2.8	
	0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам или другим устройствам для предотвращения соскальзывания тротуа или ноги высотой не менее 0,02 м «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.6.2.8	
	0	0	0	Отражения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	н	-	0,87-0,93	п.6.2.11 п.6.2.8	
	0	0	0	Закрывающая горизонтальная часть поручня длиной марша лестницы «О», «С»	н	-	0,27-0,33	п.6.2.11 п.5.1.13 п.6.2.8	
	0	0	0	Закрывающая горизонтальная часть поручня не должна быть трапециевидной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.6.2.11	
	0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	н	-	0,03-0,05	п.6.2.12	
	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	н	-	не менее 0,045	п.6.2.12	
	0	0	0	Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.6.2.12	
	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	-		п.6.2.8	
	0	0	0	Ширина марша лестниц, при отсутствии лифтов, «О»	н	-	не менее 1,35	СП 118.13330.2012 п.6.9	
	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на железные лестничные трапы и более узких маршей шириной «О», «С»	н	-	не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	

	0	0	0	Отсутствие ступени (без подступенка) не допускается «О», «С»	соответствие	-		п.6.2.8 СП 59.1330.2016	
	0	0	0	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручей (на включением стационаров) «С»	наличие	-		п.6.2.12	
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	Уклон «К»	%	-	не более 5 (1:20)	п.6.2.9
		0	0	0	Расстояние между поручнями пандуса на обоих путях движения «К»	м	-	0,9-1,0	
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем оконечных пандуса шириной «К»	м	-	не менее 1,5	
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем оконечных пандуса глубиной «К»	м	-	не менее 1,5	
		0	0	0	Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	-	0,87-0,93	п.6.2.11 п.6.2.8
		0	0	0	Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	-	0,67-0,73	
		0	0	0	Завершающие горизонтальные части поручня длиной не менее 1,5 м	м	-	0,27-0,33	п.6.2.11 п.5.1.13 п.6.2.8
		0	0	0	«К», «С»	м	-	0,9-1,0	п.6.2.9
		0	0	0	Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением «К»	м	-		
		0	0	0	Площадь покрытия пандуса нескользящая, «О», «К», «С», «Д», «У»	соответствие	-		п.5.1.11
		0	0	0	Визуальный контраст настила пандуса с горизонтальной поверхностью настила и конца пандуса	соответствие	-		п.6.2.10
		0	0	0	«О», «К», «С», «Д», «У»	м	-	не менее 0,05	п.6.2.10
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	-	не менее 0,8	п.6.2.9
		0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	не более 8(0 (1:12,5))	
3.6	Подъемные платформы с вертикальным движением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,5	п.6.2.17

[illegible]

					доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств) «К», «О», «С»				
3.9	Пути эвакуации	0	0	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, «О», «С», «Т», «У»	соответствие	-	п.6.2.8	
		0	0	0	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них нанесены световые ленты «О», «С», «Т», «У»	соответствие	-	п.6.2.39	
		0	1	1	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Т», «У»	наличие	нет	п.6.5.5	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «Т», «У»	наличие	нет	п.6.5.1	

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автоматы и санитруры по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Annex.

	Назначение зоны (технического средства)				Наименование ОСН (см. прим. п.2)				
4.1.	Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях								
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	1	1	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Т», «У»	%	3	5, но не менее одного места	п.6.1.4
		1	1	1	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Т», «У»	наличие	да		п.6.5.4
		1	1	1	Расположение акустической информации на контрастной фоне с размерами знаков, соответствующим расстоянию рассматривания, «С», «У», «К», «О», «Т»	соответствие	да		
		1	1	1	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Т»	м	1,5	1,5-4,5	

	0	0	0	Обозначение символом доступности для МГН примечательной кабины (кабины для переоборудования), «К», «О»	наличие	-		п.6.5.1	
	0	0	0	Оборудование примечательной кабины для инвалидов сестрой двухсторонней связи с помещением постоянного дежурного персонала (пост охраны или административного объекта) «К», «О», «У», «У»	наличие	-		п.6.5.8	
4.2.2 Места обслуживания на предприятиях питания	0	0	0	Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	-	не менее 5% мест, но не менее одного места	п.8.1.4	
	0	0	0	Высота столов в буфетах и закусочных «К»	м	-	0,8-0,85	п.8.4.7	
	0	0	0	Площадь места на предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв. м.	-	не менее 3,0	п.8.4.5	
	0	0	0	Ширина прохода между столами в ресторане, «К», «С»	м	-	не менее 0,9	п.8.4.7	
	0	0	0	Ширина прохода около прилавков для обслуживания blind, «К», «С»	м	-	не менее 1,2	п.8.4.7	
	0	0	0	Обозначение символом доступности для МГН доступных мест на предприятиях питания, «К», «О», «С», «У»	наличие	-		п.6.5.1	

4.3. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов

4.3.1 Помещения раздевательных	0	0	0	Площадь на одно место для размещения инвалида (в том числе для хранения прессы-колясок)	кв. м.	-	не менее 4,5	п.8.5.12	
	0	0	0	Проход между скамьями в общих раздевательных «К»	м	-	не менее 1,8		
	0	0	0	Обозначение символом доступности для МГН доступных мест для переоборудования, «К», «О», «С»	наличие символов	-		п.6.5.1	
4.3.2 Ванны бассейнов	0	0	0	Горизонтальные поручни вдоль стен ванны бассейна и на входах в зал из разделок и душевых на высоте «О», «С»	м	-	от 0,9 до 1,2	п.8.5.8	
	0	0	0	Обходная дорожка по периметру ванны бассейна шириной «К»	м	-	не менее 2,0	п.8.5.10	
	0	0	0	Контрастная полоса относительно цвета обходной дорожки по периметру края ванны бассейна «С»	наличие	-			
	0	0	0	Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна «С»	наличие	-		п.8.5.8	
	0	0	0	Ширина тактильных полос на обходных маршрутах движения и на обходных маршрутах	м	-	не менее 0,3		

	0	0	0	Искусственный контур или другие индивидуализирующие устройства «Д»	наличие	-		п.8.1.10	
	0	0	0	Полоса для размещения перевозчика жестового языка «Г»	наличие	-		п.8.6.6	
	0	0	0	Зона для выгула собак повидер, на спортивных, спортивно-рекреативных и физкультурно-олимпийских объектах «С»	наличие	-		п.7.5.5 СП 59.13390.2012	
	0	0	0	Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «Т», «У»	наличие	-		п.8.1.5	
	0	0	0	Обеспечение стопом доступности для МПН доступности специально оборудованных мест в зрительном зале «К», «О», «С», «У»	наличие	-		п.6.5.1	

4.5. Оборудование мест обслуживания МПН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения

4.5.1	Читабельные залы библиотек неспециализированных общеобразовательных учреждений	0	0	0	Количество мест в читальных залах библиотек неспециализированных общеобразовательных учреждений, от общего количества мест «К», «О», «С», «Т», «У»	%	-	не менее 5	п.8.1.4	
		0	0	0	Дополнительное освещение рабочего (учебного) места, «С»	наличие	-		п.8.6.11	
		0	0	0	Ширина прохода в читальном зале библиотек, «К»	м	-	по п.п. 1,2		
		0	0	0	Ширина рабочего места инвизора (без учета поверхности стола), «К»	м	-	1,5	п.8.6.10	
		0	0	0	Глубина рабочего места инвизора (без учета поверхности стола), «К»	м	-	0,9		
4.5.2	Учебные помещения общеобразовательных учреждений	0	0	0	Световой индикатор наличия знака и сигнала об эвакуации, «Т»	наличие	-		п.8.2.5	
4.5.3	Разделенные физкультурных залов и бассейнов неспециализированных общеобразовательных учреждений	0	0	0	Закрытая раздевалка с душем высотой размером не менее 2,5 x 2,5 м, «К», «О», «С», «Т»	-	-		п.8.2.4	

учреждений	0	0	0	Оборудование символом доступности для МГН двухсторонней раздатки «К», «О», «С», «Г»	наличие	-		п.6.5.1	
4.6. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения									
4.6.1 Входная зона	0	0	0	Визуальная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.8.3.3	
	0	0	0	Тактильная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «С»	наличие	-			
	0	0	0	Акустическая (речевая и звуковая) информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-			
4.6.2 Коридоры	0	0	0	Ширина коридоров, неоплачиваемая для ожидания, при двустороннем расположении кабинетов «К»	м	-	не менее 3,2	п.8.3.4	
	0	0	0	Ширина коридоров, неоплачиваемая для ожидания, при одностороннем расположении кабинетов «К»	м	-	не менее 2,8		
4.6.3 Кабинеты врачей и процедурные	0	0	0	Оборудование кабинета оборудованием: шкафом, тумбой, «К», «О», «Г», «У»	наличие	-		п.8.3.3	
4.7. Оборудование мест обслуживания МГН в культовых, ритуальных и мемориальных зданиях и сооружениях (п.7.6.22 - на территориях кладбищ и некрополей должен быть обеспечен доступ МГН к участкам погребений, колумбариям; к зданиям администрации, торговли, питания, к водоразборным устройствам, и чашам для полива, к выставочным участкам, к мемориальным объектам общественного назначения, общественным туалетам)									
4.7.1 Вход на территорию кладбищ и некрополей	0	0	0	У входа на территорию кладбищ и некрополей наличие информационных средств доступных для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.8.6.14	
4.7.2 Места возложения цветов, венков	0	0	0	Расстояние от кромки дуги движения до места возложения венков, цветов, установок венков, лампад и т.п. «К»	м	-	не более 0,6	п.8.6.17	
	0	0	0	Высота возложения венков, цветов, установок венков, лампад и т.п. «К»	м	-	0,6-1,2	п.8.6.17	
4.7.3 Зоны размещения	0	0	0	Количество мест для инвалидов на гробах-креслах, «К»	%	-	не менее 1	п.8.1.4	

судя в зданиях								
4.7.4 Помещения для совершения обрядов	0	0	0	Ширина (фронт) подхода к месту поклонения, «К»	м	-	не менее 0,9	п.8.6.17

4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях

4.8.1 Помещения	1	1	1	Расположение прибора для открывания и закрывания дверей, горизонтальных ручек, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевого, торговых и бытовых автоматов, отверстия для чип-карт, терминалов, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	м	0,85	0,83-1,1	п.6.4.2
	1	1	1	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	0,8	не менее 0,6	
	1	1	1	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	0,8	0,4-0,8	п.6.4.2

5. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалках, универсальные кабин в уборных и душевых)

5.1 Кабины в общей уборной	0	0	0	Длина доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборной, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	-	5	п.6.3.2	Размеры доступных и удобных для МГН кабин (оптимально) могут изменяться в зависимости от расстояния и габаритов применяемого оборудования
	0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с туалетом шириной «К»	м	-	не менее 0,8		
	0	0	0	Ширина кабин «К»	м	-	не менее 1,65	п.6.3.3	
	0	0	0	Глубина кабин «К»	м	-	не менее 2,2	п.6.2.4	
	0	0	0	Ширина двери кабин «К»	м	-	не менее 0,9	п.6.3.3	
	0	0	0	Направление открывания двери кабин «К», «О», «С», «Г», «У»	-	-	-		
					-		наружу		
	0	0	0	Отверстие поручня «О», «К»	наличие	-		п.6.3.3	
	0	0	0	Крючки для одежды, халатов и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.6.3.3	
	0	0	0	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	-		п.5.3.3 рис. Д11	

	0	0	0	Высота унитаза от уровня пола до поверхности сиденья в пределах 0,45-0,50 м «К»	соответствие	-		п.6.3.3	
	0	0	0	Один из писсуаров расположен на высоте от пола не более 0,4 м «К»	соответствие	-		п.6.3.3	
	0	0	0	Высота расположения раковины «К»	м	-	0,8-0,85	п.8.1.7	
	0	0	0	Ширина и высота проема для ног около раковины, «К»	м	-	не менее 0,75	п.8.1.7	
	0	0	0	Глубина проема для ног около раковины «К»	м	-	не менее 0,5	п.8.1.7	
	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или административного объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.6.3.6	
	0	0	0	Обозначение у дверей кабин со стороны дверной ручки символом доступности кабин для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-			
	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МПГ туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабин для МПГ) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.6.5.1	
3.2	1	1	0	Ширина «К»	м	1,2			Размеры универсальных (кабин могут размещаться в зависимости от расстояний и габаритов прилегающих помещений)
универсальные кабин (при отсутствии доступной кабин в общей уборной)									
	1	1	0	Глубина «К»	м	1,6	не менее 2,25	п.6.3.3	
	1	1	1	Ширина двери кабин «К»	м	0,9	не менее 0,9	п.6.2.4	
	1	1	1	Направление открывания двери кабин «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу	наружу	п.6.3.3	
					-				
	0	1	1	Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет		п.6.3.3	
	1	1	1	Крючки для одежды, полотенец и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.3.3	
									допускается 1,7х2,2 м с правым или левым расположением см. унитаза

	0	1	1	Получили оценку удовлетворения «О», «С», «К»	наличие	нет		п.5.3.3 п.в. ДП, СП 59.13330.2012	
	0	1	1	Высота унитазов от уровня пола до поверхности сидения в пределах 0,45-0,50 м «К»	соответствие	нет		п.6.3.3	
	1	1	1	Высота расположения раковины «К»	М	0,85	0,8-0,85	п.8.1.7	
	1	1	1	Ширина и высота проема для ног около раковины, «К»	М	0,5	не менее 0,75	п.8.1.7	
	1	1	1	Глубина проема для ног около раковины «К»	М	0,3	не менее 0,5	п.8.1.7	
	1	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или административного объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.3.6	
	1	1	1	Оборудование у дверей кабин со стороны дверной ручки способом доступности кабин для инвалидов, в том числе резиновые, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
5.3	Кабины душевые закрытая	1	1	Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество	1	не менее одной	п.8.1.4	
	1	1	1	Ширина двери кабины «К»	М	0,9	0,9	п.6.2.4	
	1	1	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет	наружу	п.6.3.5	
	0	1	0	Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие	нет		п.6.3.5	
	0	1	1	Нескользящий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.3.5	
	1	1	0	Ширина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	М	0,6	не менее 0,9	п.6.3.7	
	1	1	0	Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	М	0,6	не менее 1,5	п.6.3.7	
				Свободная зона шириной «К», «О», «С»	М	0,6	не менее 0,9	п.6.3.7	
	0	1	1	Оборудована зона глубиной «К», «О», «С»	М	0,6	не менее 1,5	п.6.3.7	
				Высота поручня или складного стула «К», «О», «С»	М	-	0,48	п.6.3.5	
	1	1	1	Ручной душ «С», «О», «К», «Г», «У»	наличие	да		п.6.3.5	
	0	1	1	Настенные поручни «С», «О»	наличие	нет		п.6.3.5	
	0	1	1	Кран с рычажной рукояткой и термостатом	наличие	нет		п.6.3.9	

					(или автоматические и сенсорные краны - бесконтактного типа) «К», «С», «О»				
	0	1	1	1	Глубина сиденья «О», «С», «К»	М	-	не менее 0,5	п.6.3.5
	0	1	1	1	Длина сиденья «О», «С», «К»	М	0,6	не менее 0,5	
	1	1	0	0	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	М	0,6	не менее 1,8	
	1	1	0	0	Глубина «К»	М	-	не менее 1,8	п.6.3.7, табл.1
	1	1	1	1	Система приточной вытяжки, обеспечивающая связь с помещением постоянного движущего персонала (поста охраны или дежурной охраны) «К», «О», «С», «Т», «У»	наличие	да		п.6.3.6
	0	1	1	1	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери «К», «О», «С», «Т», «У»	наличие	нет		п.6.3.6
	0	0	0	0	Ширина прохода между рядами панелей гардеробных со стороны (с учетом связей) «К»	М	-	не менее 2,4	п.6.3.8
	0	0	0	0	То же, без связей «К»	М	-	не менее 1,8	
	0	0	0	0	Ширина прохода между рядами кабин «К»	М	-	не менее 1,8	
	0	0	0	0	Ширина кабины личной гигиены женщины «К»	М	-	не менее 1,8	п.6.3.7, табл.1
	0	0	0	0	Глубина кабины личной гигиены женщины «К»	М	-	не менее 2,6	п.6.3.7, табл.1
	0	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МПН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МПН)	наличие	-		п.6.5.1
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0	Кабины должны быть оборудованы: переносным или стационарным способом на высоте: «К», «О», «С»	М	-	не более 0,48	п.6.3.5
	0	0	0	0	- ручным путем «С», «О», «К», «Т», «У»	наличие	-		п.6.3.5
	0	0	0	0	- стационарным способом «С», «О»	наличие	-		п.6.3.5
	0	0	0	0	- краном с ручкающей рукояткой и термостатом (или автоматическим и сенсорным краном бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	-		п.6.3.9
	0	0	0	0	Неподвижной пол «С», «О», «К», «Т», «У»	соответствие	-		п.6.3.5

	0	0	0	0	Ширина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	-	не менее 0,9	п.6.3.7	
	0	0	0	0	Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	-	не менее 1,5	п.6.3.7	
	0	0	0	0	Свободная зона шириной «К», «О», «С»	м	-	не менее 0,9	п.6.3.7	
	0	0	0	0	Свободная зона глубиной «К», «О», «С»	м	-	не менее 1,5	п.6.3.7	
	0	0	0	0	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	-	не менее 1,2	п.6.3.7 табл.1	
	0	0	0	0	Глубина «К»	м	-	не менее 0,9		
	0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «У», «У»	наличие	-		п.6.3.6	
	0	0	0	0	Оборудование у дверей кабины со стороны дверной ручки способом доступности кабины для инвалидов, в том числе рычажным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери «К», «О», «С», «У», «У»	наличие	-		п.6.3.6	
	0	0	0	0	Ширина прохода между рядами для инвалидов-колясочников со скамьями (с учетом скамьи) «К»	м	-	не менее 2,4	п.6.3.8	
	0	0	0	0	То же, без скамьи «К»	м	-	не менее 1,8		
	0	0	0	0	Ширина проходов между рядами кабин «К»	м	-	не менее 1,8		

6. Автоостановки

6.1	Индивидуальные автоостановки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	1	1	Места для автоостановки инвалидов «К», «О»	%	-	10% мест от общего количества (за не менее одного места)	п.5.2.1	
	0	1	1	1	Расстояние от стоянки автоостановки инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	-	не далее 50	п.5.2.2	
	0	1	1	1	Расстояние от стоянки автоостановки инвалида до входа в здание здания «К», «О»	м	-	не далее 100		
	0	1	1	1	Ширина зоны для парковки «К»	м	-	3,6	п.5.2.4	
	0	1	1	1	Длина зоны для парковки «К»	м	-	6,0		
	0	1	1	1	Длина зоны парковки автоостановочного средства инвалида на тротуар-козлеке в случае расположения вдоль проезжей части	м	-	6,8	п.5.2.4	

	0	1	1	Обозначение места стоянки автомашинны ниваляда на кресте-кодаже знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	-		п.5.2.1	
	0	1	1	Обозначение места стоянки автомашинны ниваляда на кресте-кодаже знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	-		п.5.2.1	
	0	1	1	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности (до нижнего края знака) «К»	М	-	2,1	п.5.2.1	
	0	1	1	Обозначение места стоянки автомобильного средства ниваляда внутри указанной знаком на вертикальной поверхности за габаритами проезжей части пешеходных путей на высоте «К»	М	-	1,5-2,0	п.5.2.1	
6.2	Многоуровневые автомобильные	0	0	0	Наличие мест для автомобильной ниваляды на кресте-кодаже у выхода на первом этапе или около лифта, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах ниваляды на кресте-кодаже	наличие	-	п.5.2.5	

Примечание:

1. В случае если зона, элемент знака, техническое средство не предусмотрено Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и записываются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организационной самостоятельностью в соответствии с нормативными требованиями по содержанию со службой заказчика, ОСЗН, Центры.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (пешеход, коридор, лифт) по присваиваются порядковые номера (внутренний аксентида №1; внутренний аксентида №2, внутренний аксентида №3) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСН имеет несколько действующих входных уходов, один из них обозначается с учетом потребностей всех категорий нивалядов, включая нивалядов, использующих для передвижения пресса-кодаже. Остальные входные уходы должны быть обозначены с учетом потребностей МПН, за исключением нивалядов, использующих для передвижения пресса-кодаже.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Путь пешеходного движения» необходимо учитывать следующие. Автомобильно подползает пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент знака, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСН» указывается наименование ОСН (если известно это наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент знака, техническое средство. В случае если наименование ОСН неизвестно производится «описательное» описание. Заполнение графы по линиям зон осуществляется и заполняется сотрудниками, проводящими анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Путь пешеходного движения» обязательно подползает путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо призывания МПН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до кассы/пункта) подползает жителя дома производиться в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

Заполнил Анкету: Председатель МРОО «Прекрасный Мир»

Никитин А.Г.

ФИО

Согласовано:

Присоединение

Иванов Иван Иванович

«17» апреля 2025 г.

«17» апреля 2025 г.

АКТ

согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Региональная общественная организация «Центр реабилитации инвалидов «ОРТОЛЮКС»

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:

191167, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 163, литер Б

Сведения об Объекте: *помещение на первом этаже 69,81 кв. м;*

наличие прилегающего земельного участка: *нет;*

Объект культурного наследия: *нет;*

Форма собственности: *частная;*

Основание для пользования Объектом: *договор аренды*

Наименование и адрес вышестоящей организации: -

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Основной вид деятельности: *ОКВЭД- 87.30, 87.90, 88.10, 86.90.4*

Наименование предоставляемых услуг: предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

Планируемая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): *пропускная способность 15-25 человек в день;*

Форма способа оказания услуг: *по месту предоставления услуги;*

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *пожилые люди и инвалиды;*

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: *инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением интеллекта.*

Мы, нижеподписавшиеся,

председатель РОО ЦРИ «ОРТОЛЮКС», Шафигулина Эльвира Рифкатовна, с одной стороны, и председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитин Алексей Григорьевич, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да* (соответствуют для К, О, С, Г, У) / *не соответствуют для К, О, С, Г, У* / *нет*.

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет*;
2. Пандус стационарный наружный: *нет*;
3. Пандус стационарный внутренний: *нет*;
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет*;
5. Наружная лестница входной зоны: *да*, (не соответствуют К, О, С, Г, У);
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет*;
7. Поручни наружные входной зоны: *да*, (не соответствуют О, С);
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет*;
9. Дверные проемы входной зоны: *да*, (не соответствуют К, О, С, Г, У);
10. Подъемные платформы наружные: *нет*;
11. Подъемные платформы внутренние: *нет*;
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *да*; (дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи) *нет*;
13. Лифт пассажирский: *нет*;
14. Лифт грузовой: *нет*;
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет*;
16. Санитарно-гигиеническое помещение: *да*;
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: *да*;
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет*;
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет*;
- надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *да*;
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *да*;
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*;
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://ortolux.spb.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да*;
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*;

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в *региональной общественной организации «Центр реабилитации инвалидов «ОРТОЛЮКС»* расположенной по адресу: *191167, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 163, литер Б* и учитывая, что до проведения реконструкции или ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С, Г, У	Доступно движение по территории прилегающей к объекту.	
1.2	К, О, С, Г, У	Приказом № 33 от 15.04.2025 г. назначены ответственные сотрудники учреждения: - специалист по социальной работе отделения по уходу на дому <u>Каленикова Оксана Алексеевна</u> _____ для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги и ситуационную помощь, согласно инструкции.	Приказ № 33 от 15.04.2025
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К, О, С, Г, У	Входная площадка. Входная площадка высотой 40 см, имеет две ступени, ограждения с обеих сторон. Пандуса нет. Над входной дверью отсутствует навес, освещение, водоотвод. Слева от входа кнопка вызова ответственного сотрудника. Установлена тактильная, рельефно-графическая информационная вывеска с наименованием учреждения, часами работы, текстом со шрифтом Брайля. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери.	
2.2	К, О, С, Г, У	Помощь в преодолении ступени на входном узле, помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаку-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	Приказ № 33 от 15.04.2025
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К, О, С, Г, У	Переходы в другое здание, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты отсутствуют. Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы отсутствуют.	
3.2	К, О, С, Г, У	Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2	Приказ № 33 от 15.04.2025
4		Зона: места обслуживания инвалидов	

4.1	К, О, С, Г, У	Зона целевого назначения, предоставление услуг для инвалидов и МГН организовано на первом этаже. Место обслуживания слабослышащих оборудовано индукционной петлей. Организовано место для собак поводырей.	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К, О, С, Г, У	Санитарно-гигиенические помещения Санитарно-гигиеническое помещение частично оборудовано для инвалидов. Отсутствуют стационарные опорные поручни возле унитаза, раковины умывальника. Установлен крючок для костылей и одежды с тактильной пиктограммой. Установлена кнопка экстренной помощи.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, Г, У	Приказом № 34 от 15.04.2025, назначен ответственный сотрудник - специалист по социальной работе отделения по уходу на дому <u>Каленикова Оксана Алексеевна</u> за размещение информации о доступности и предоставлении услуг для инвалидов на сайте учреждения	Приказ № 34 от 15.04. 2025
6.2	К, О, С, Г, У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://ortolux.spb.ru/ размещена контактная информация, информация о предоставляемых услугах, версия для слабовидящих.	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К, О, С, Г, У	Ближайшая станция метро «Площадь Александра Невского 2» - 200 м. Автобус №24, №27, №191, №65, №46, №55, №132, №169А. Троллейбус №1, №22, №16.	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О	Оборудованной автостоянки для инвалидов нет.	

Председатель
РОО ЦРИ «ОРТОЛЮКС»



/Шафигуллина Э.Р./

Дата

Председатель
Межрегиональной общественной
организации помощи инвалидам
«Прекрасный Мир»



/Никитин А.Г. /

Дата

ФОТО К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

Фото № 1. Пути движения к объекту



Фото № 2. Пути движения к объекту



Фото № 3. Входная площадка



Фото № 4. Входная площадка



Фото № 5. Пути движения внутри здания



Фото № 6. Зона целевого назначения



Фото № 7. Санитарно-гигиеническое помещение

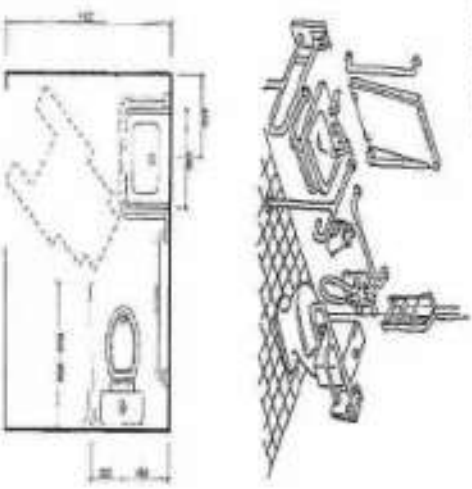


Фото № 8. Санитарно-гигиеническое помещение



Рекомендации по повышению уровня доступности объекта: Региональная общественная организация «Центр реабилитации инвалидов «ОРТОПОКС» находящаяся по адресу: 191167, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 163, литер Б

№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	2	3	4	5	6
1.	Вход в учреждение				
		-Привести в соответствие нормативным требованиям входную площадку. Установить пандус, оборудовать пандусом, освещением -Дверной проём обеспечить контрастными сочтением цветов в применяемом оборудовании (дверь, стена, ручка)	ТР. СТР	2025-2026 год	ДЧ-В
2.	Пути движения внутри здания				

	- С правой стороны от входной двери установить тактильную немеханическую движущуюся.		ТР, СТР	2025-2026 год	ДЧ-В
3. Санузел для МГН 	-Оборудовать унитаз, умывальник опорными поручнями, установить поворотное зеркало, автоматическую сушилку для рук, смеситель с рычажным управлением.		ТР, СТР	2025-2026 год	ДЧ-В

* Указывается: ТР – текущий ремонт; СТР – строительство.

** Указывается: ДЧ-В - доступно частично всем;

Ожидаемый результат доступности объекта после выполнения работ согласно рекомендациям: доступно частично всем (ДЧ-В).
Период проведения работ: 2025-2026 г.